

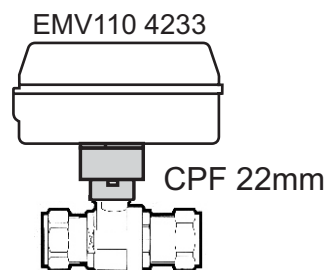



Instructie OPEN / DICT Zone-afsluiter EMV110 4233



Installation EMV110 4233

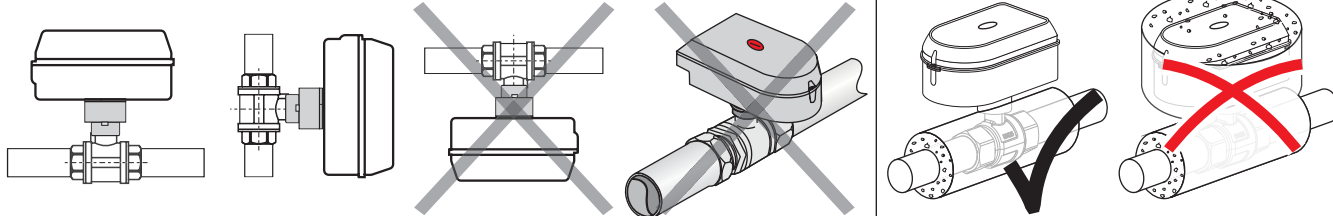


Aanbevolen installatie van de elektrische aangedreven kogelafsluiter




- 1 - Kogelafsluiter
- 2 - Strainer/filter
- 3 - EMV110 4233

Handbediening EMV110 4233


HAND

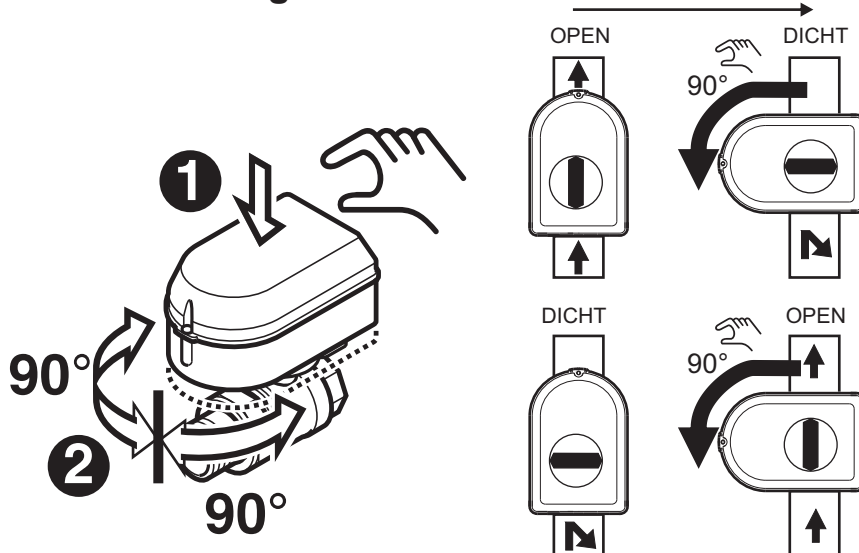

AUTO

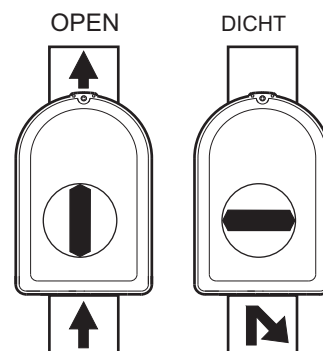

Stadsverwarmingsset

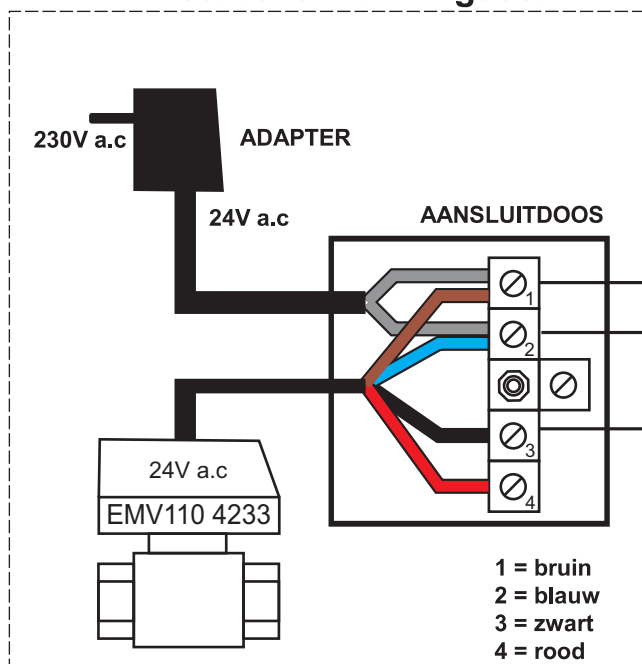

- 1 = bruin
- 2 = blauw
- 3 = zwart
- 4 = rood

THERMOSTAAT
24 Volt a.c voeding

ANDER MERK	L	N	C	NO
Danfoss RET M 24	L	N	2	4
Danfoss TP7000 M 24	L	N	1	2

THERMOSTAAT
Batterij voeding
of power-stealing

ANDER MERK	X	Y
Danfoss RET B	2	3
Danfoss TP7000	1	2

